
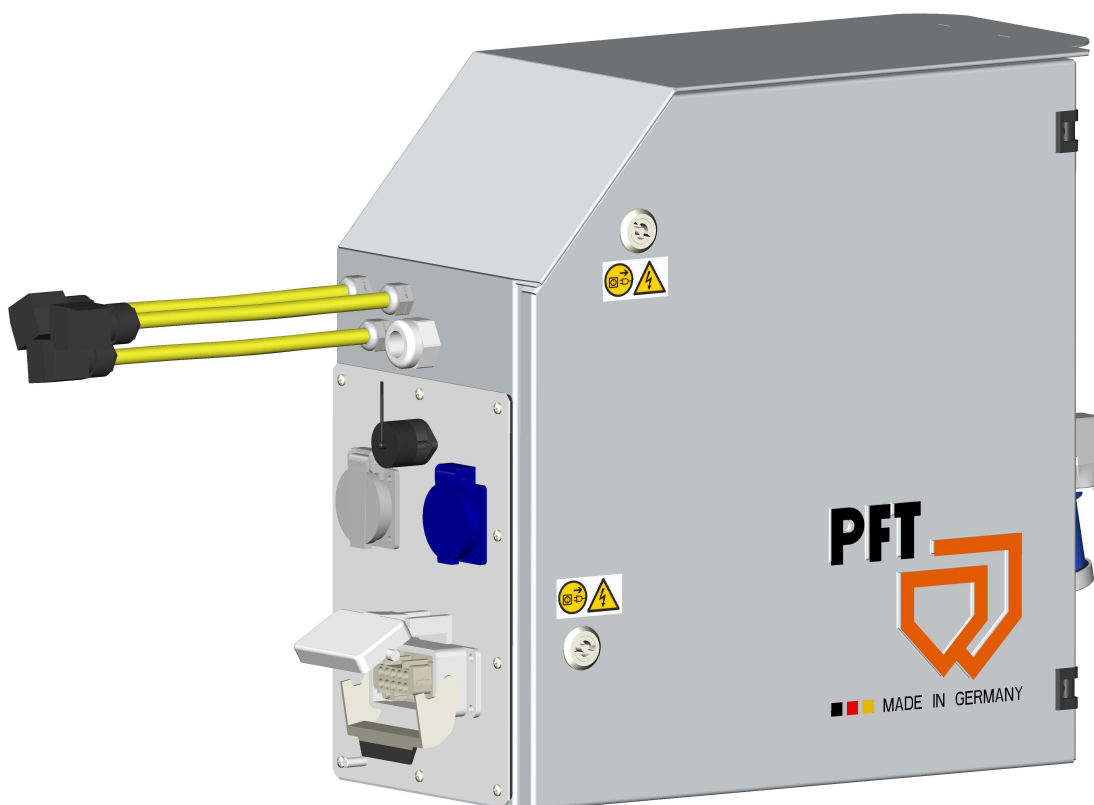



Schaltschrank G 4 X FU 230V mit Sonde Artikelnummer 00594464

Control box G 4 X FU 230V with probe part number 00594464

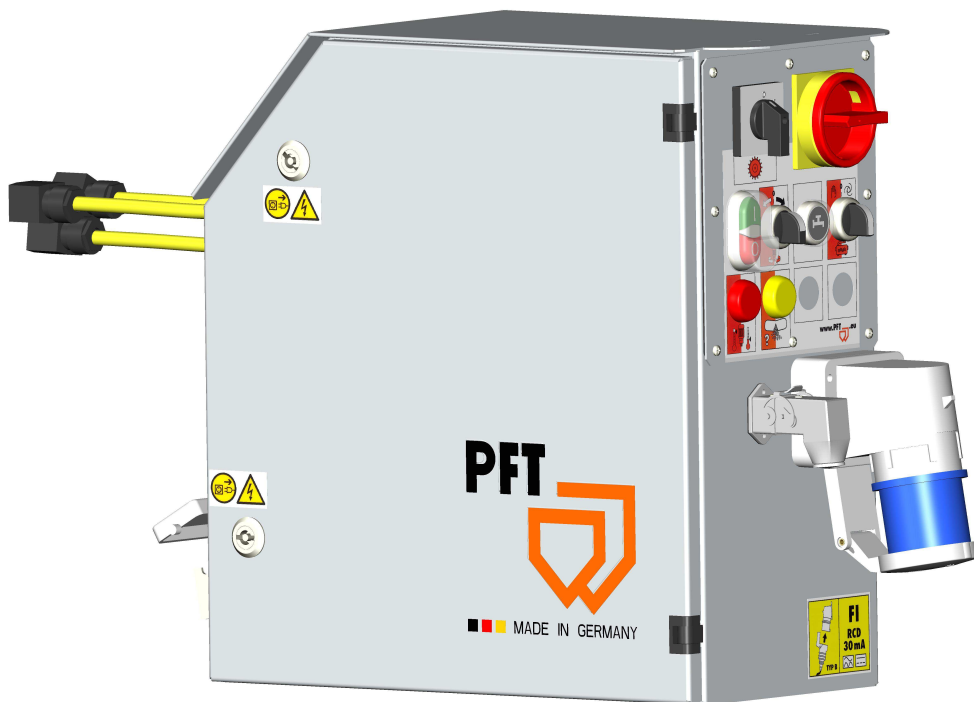


Schaltschrank G 4 X FU 230V mit Sonde Artikelnummer 00594464

Control box G 4 X FU 230V with probe part number 00594464

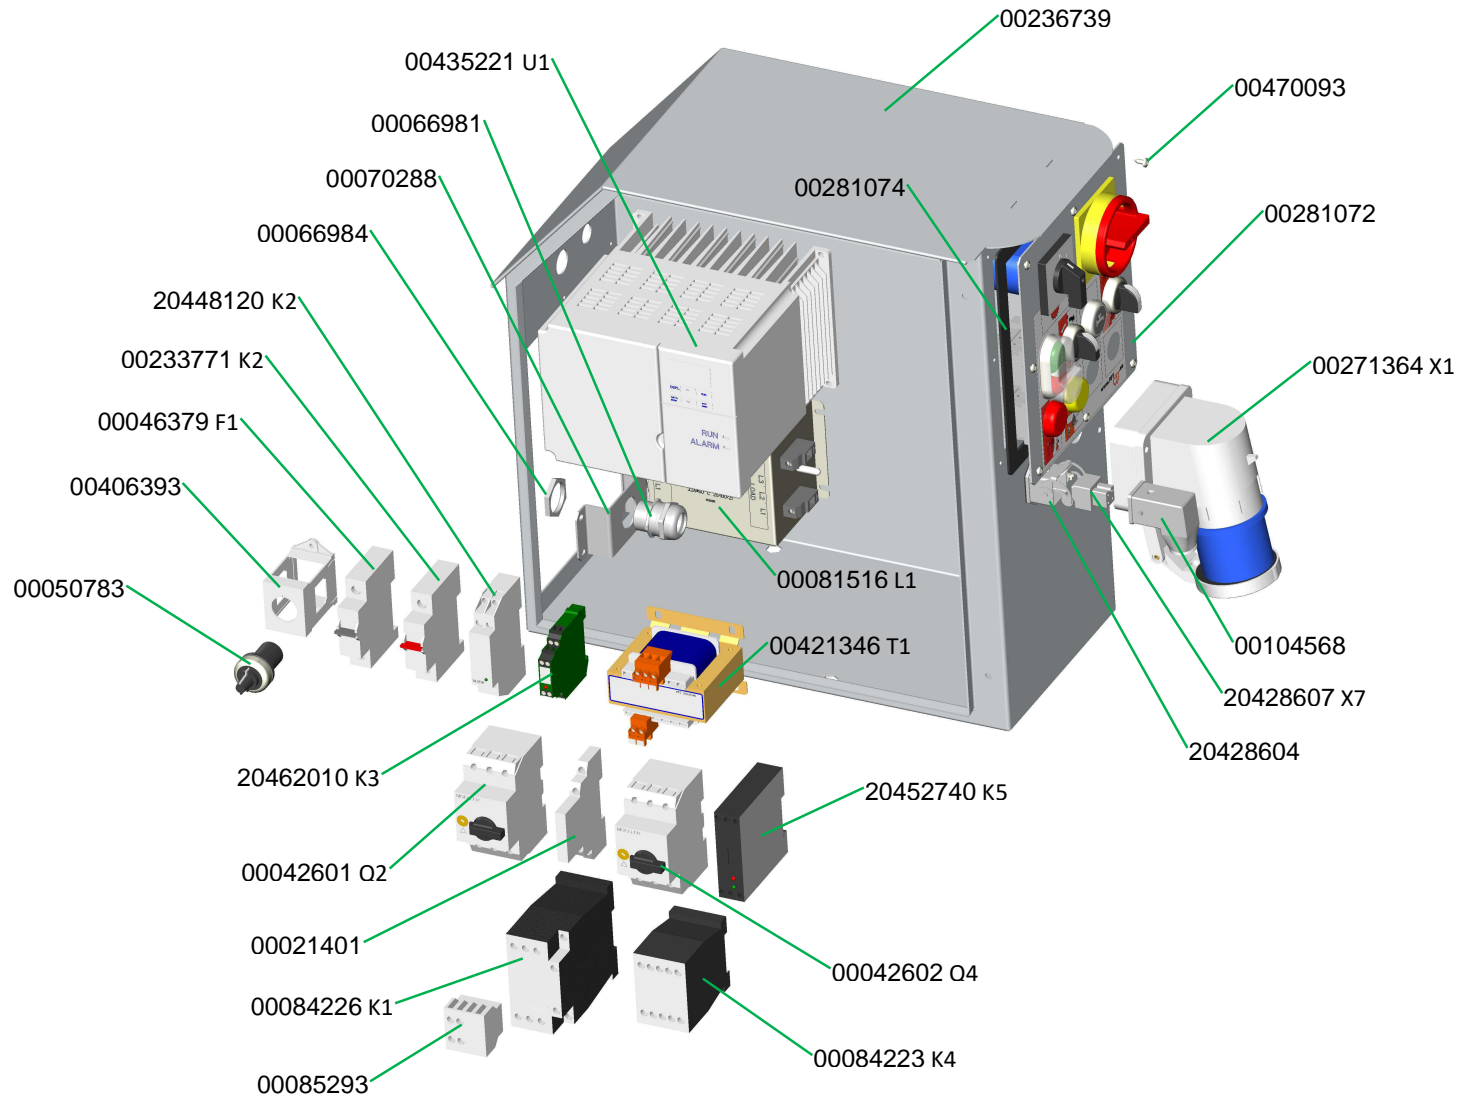


Schaltschrank G 4 X FU 230V mit Sonde Artikelnummer 00594464

Control box G 4 X FU 230V with probe part number 00594464

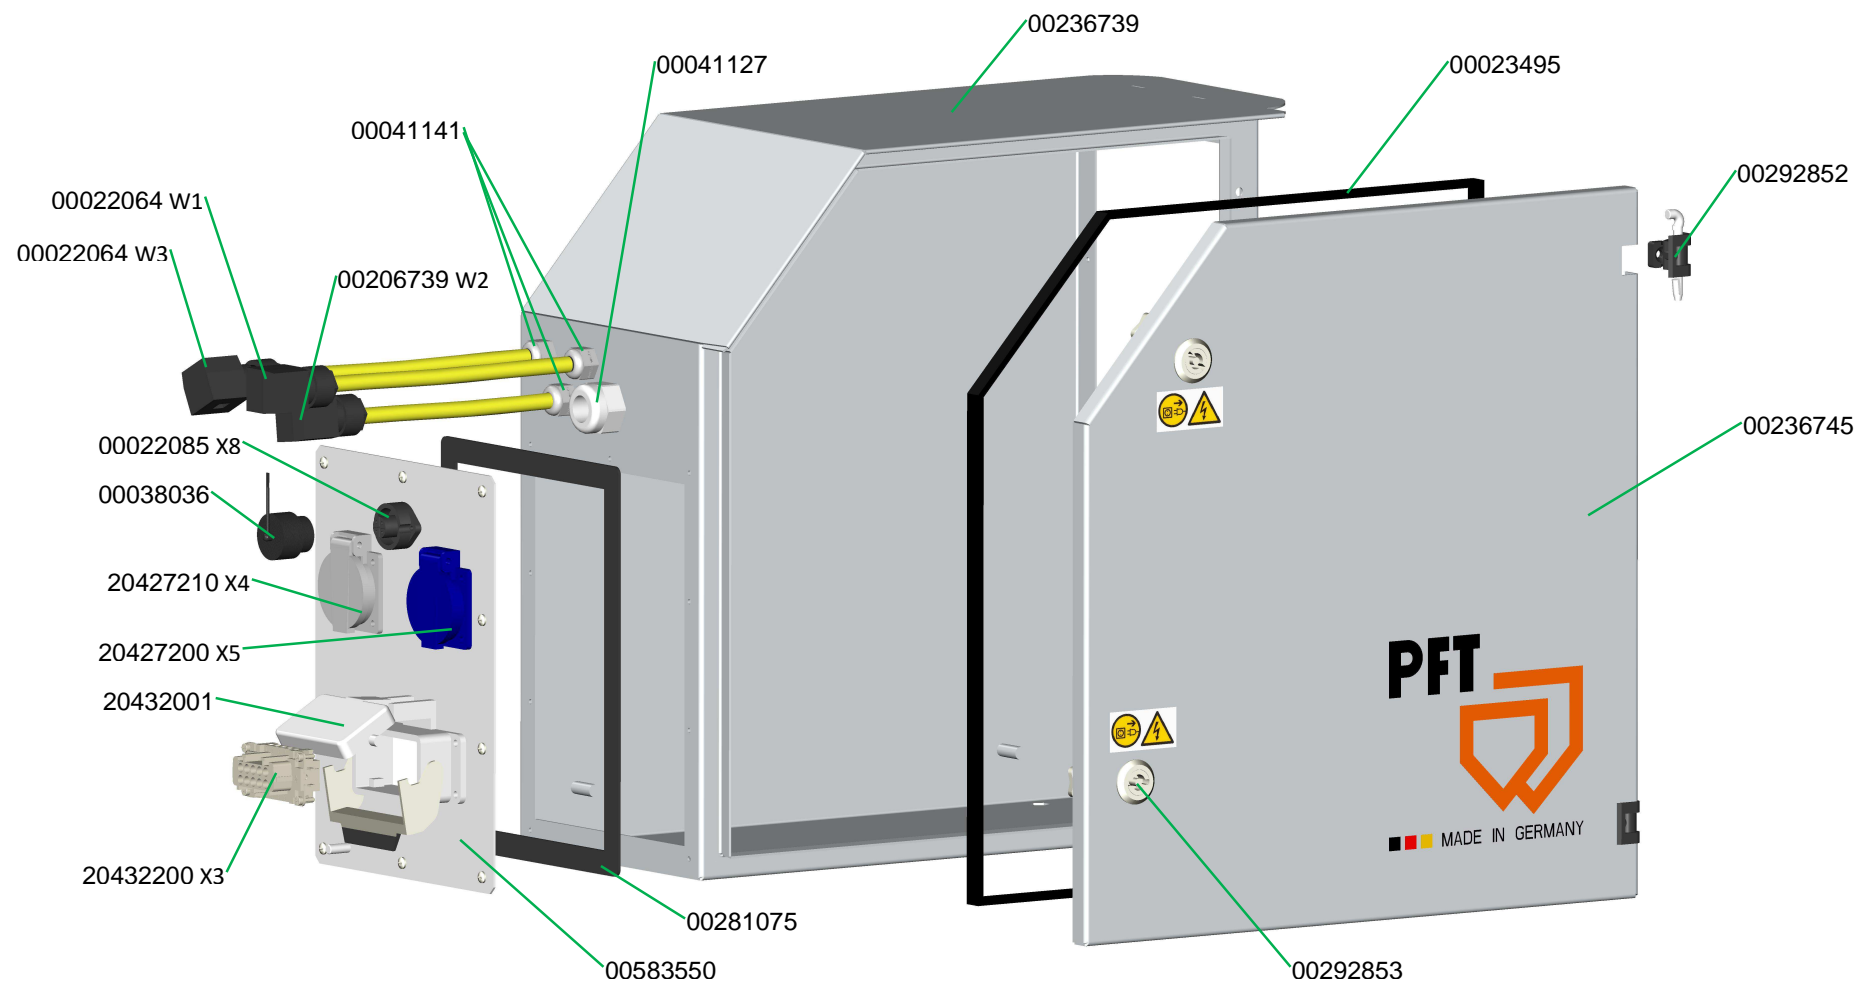



Schalterblende G 4, 230/400 V RAL7035 Artikelnummer 00281072

Switch panel G 4, 230/400 V RAL7035 part number 00281072

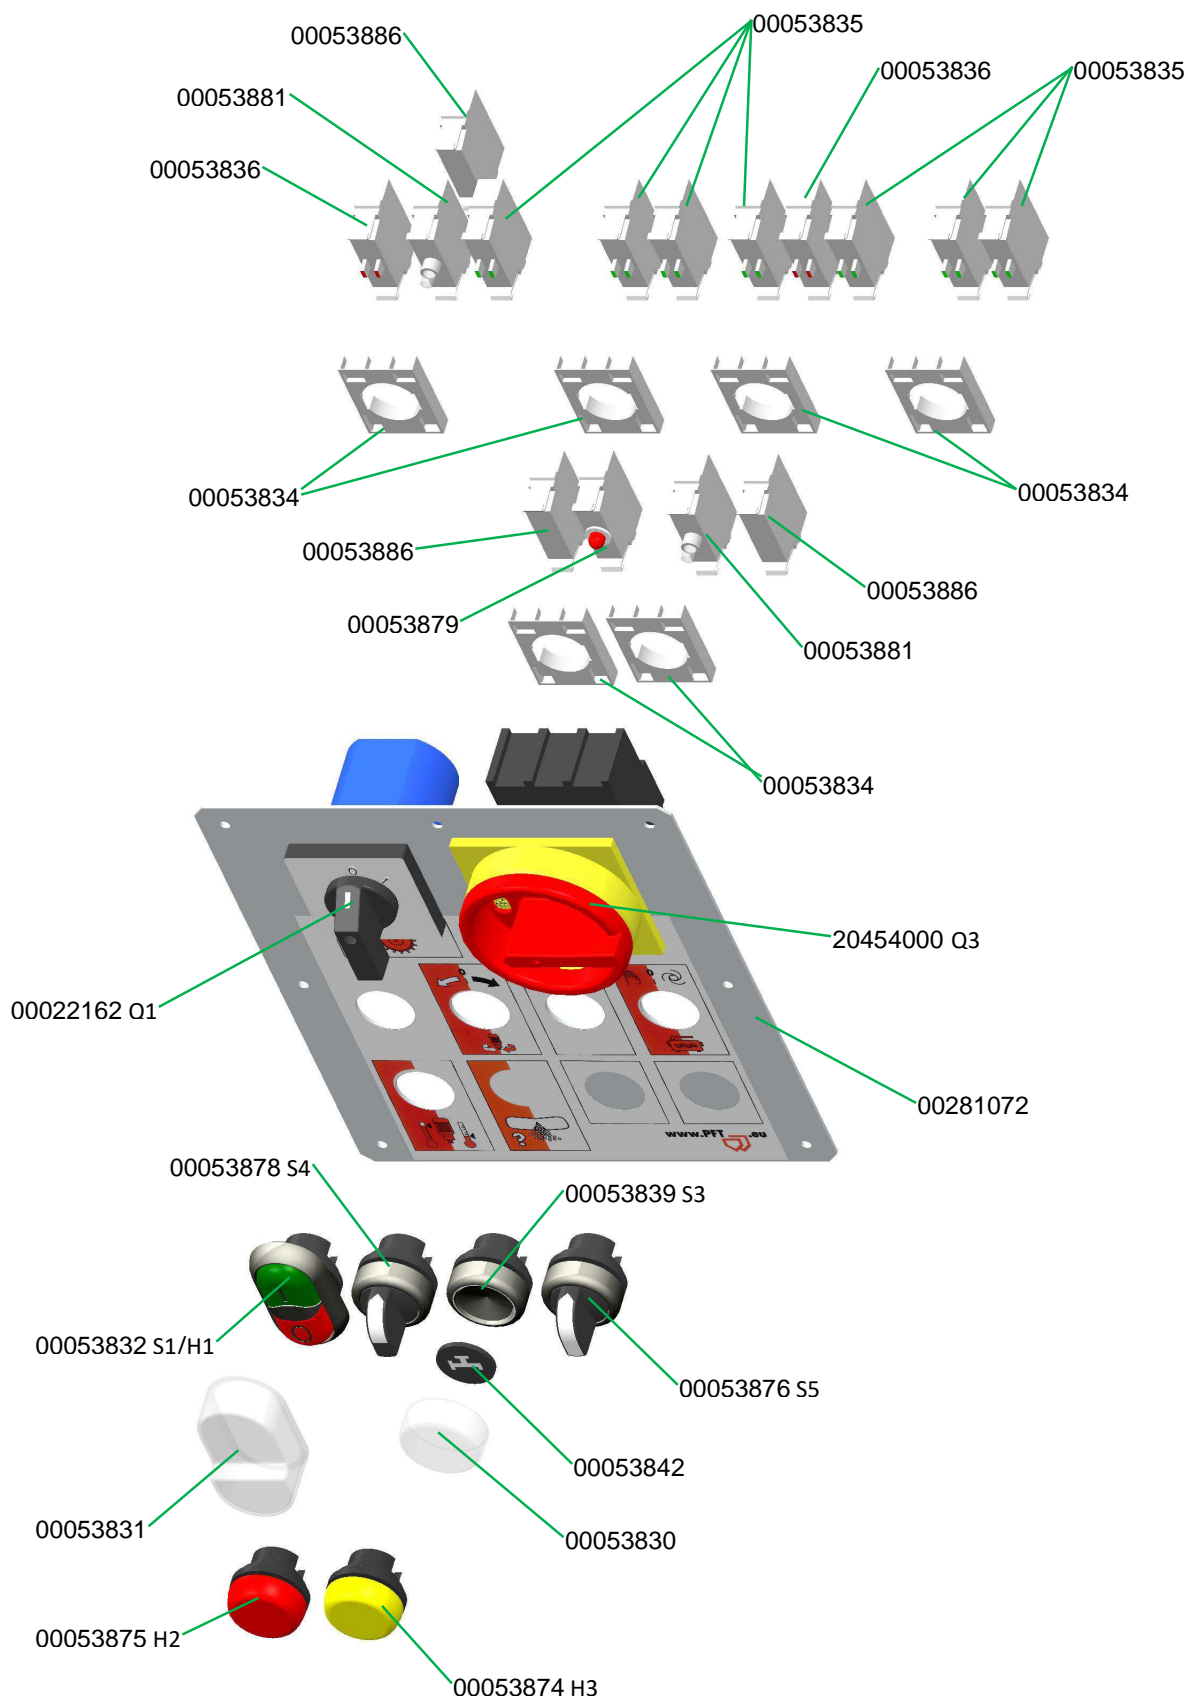



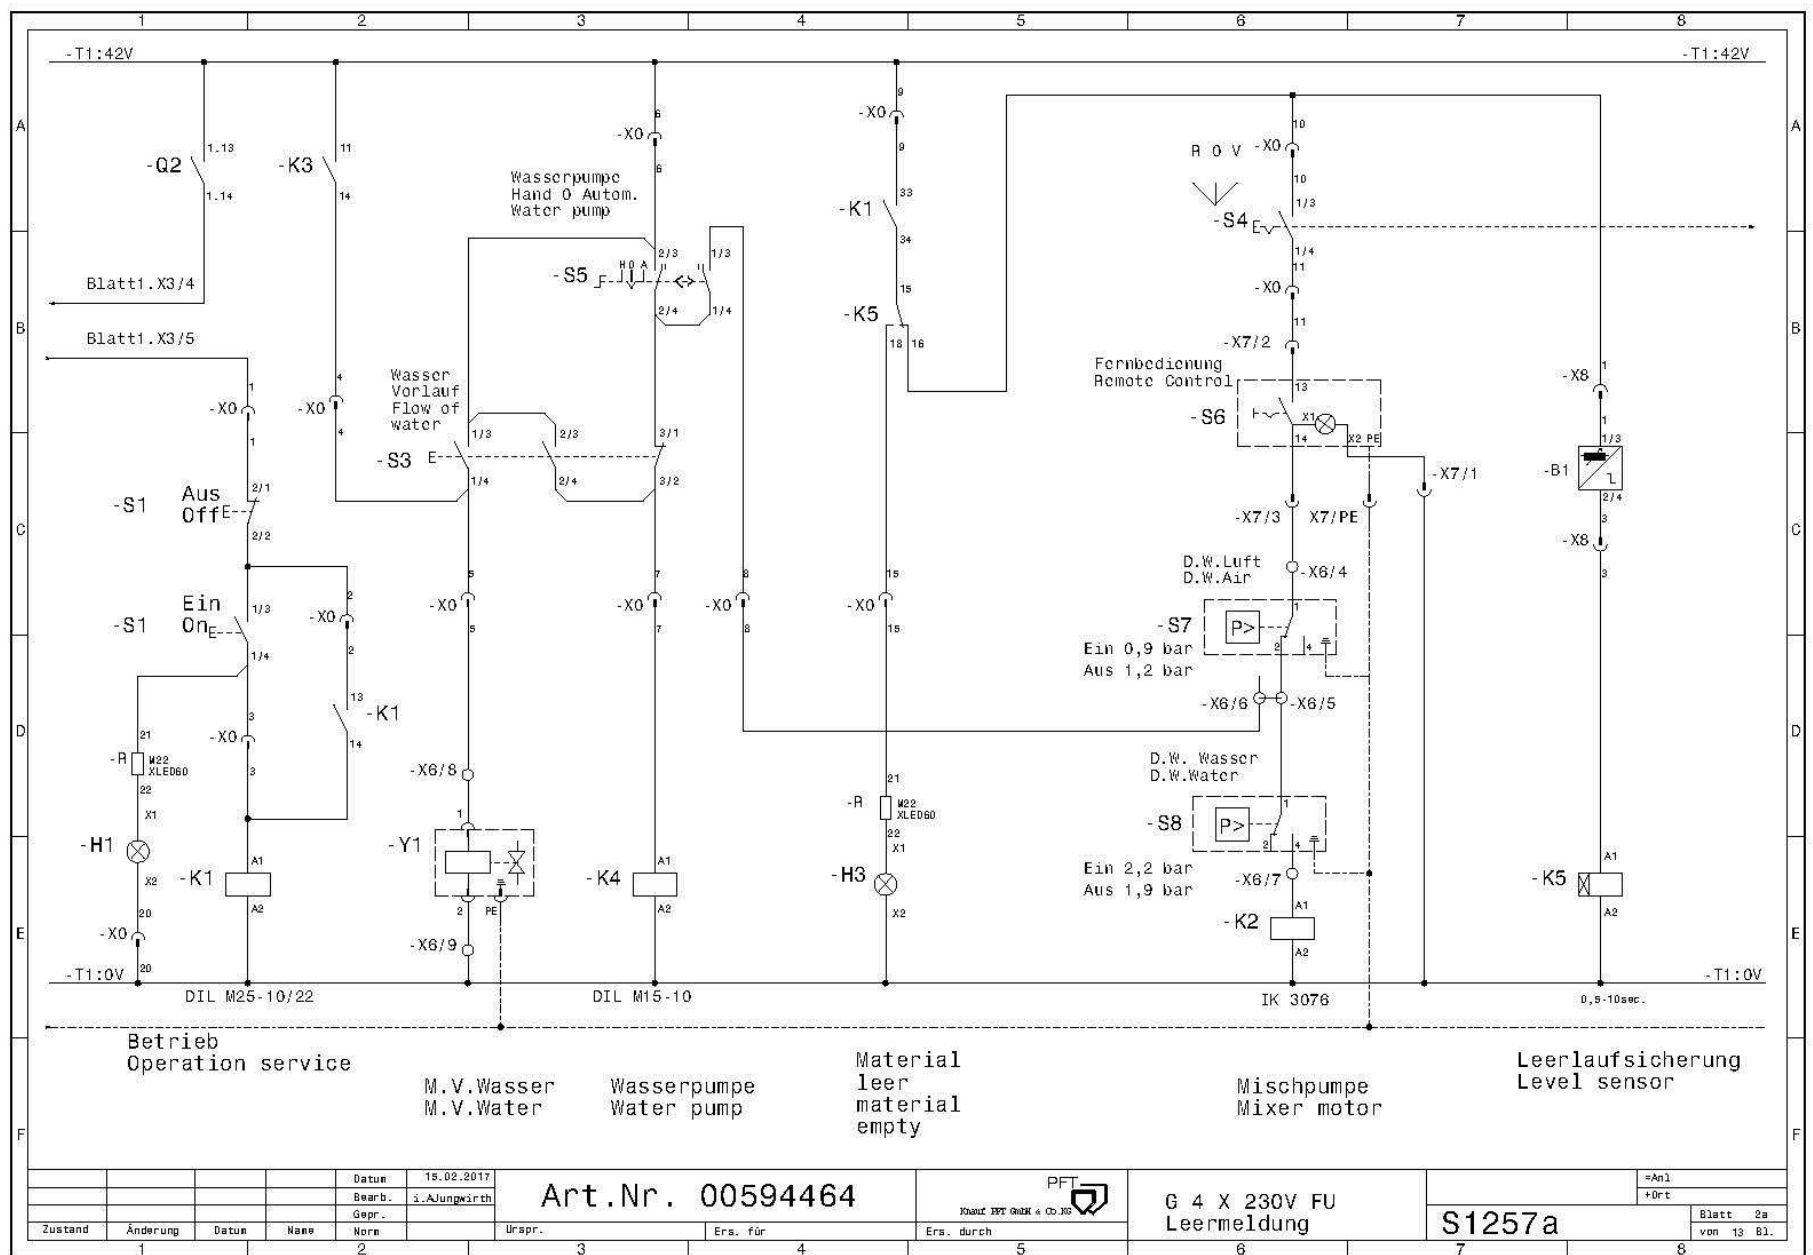

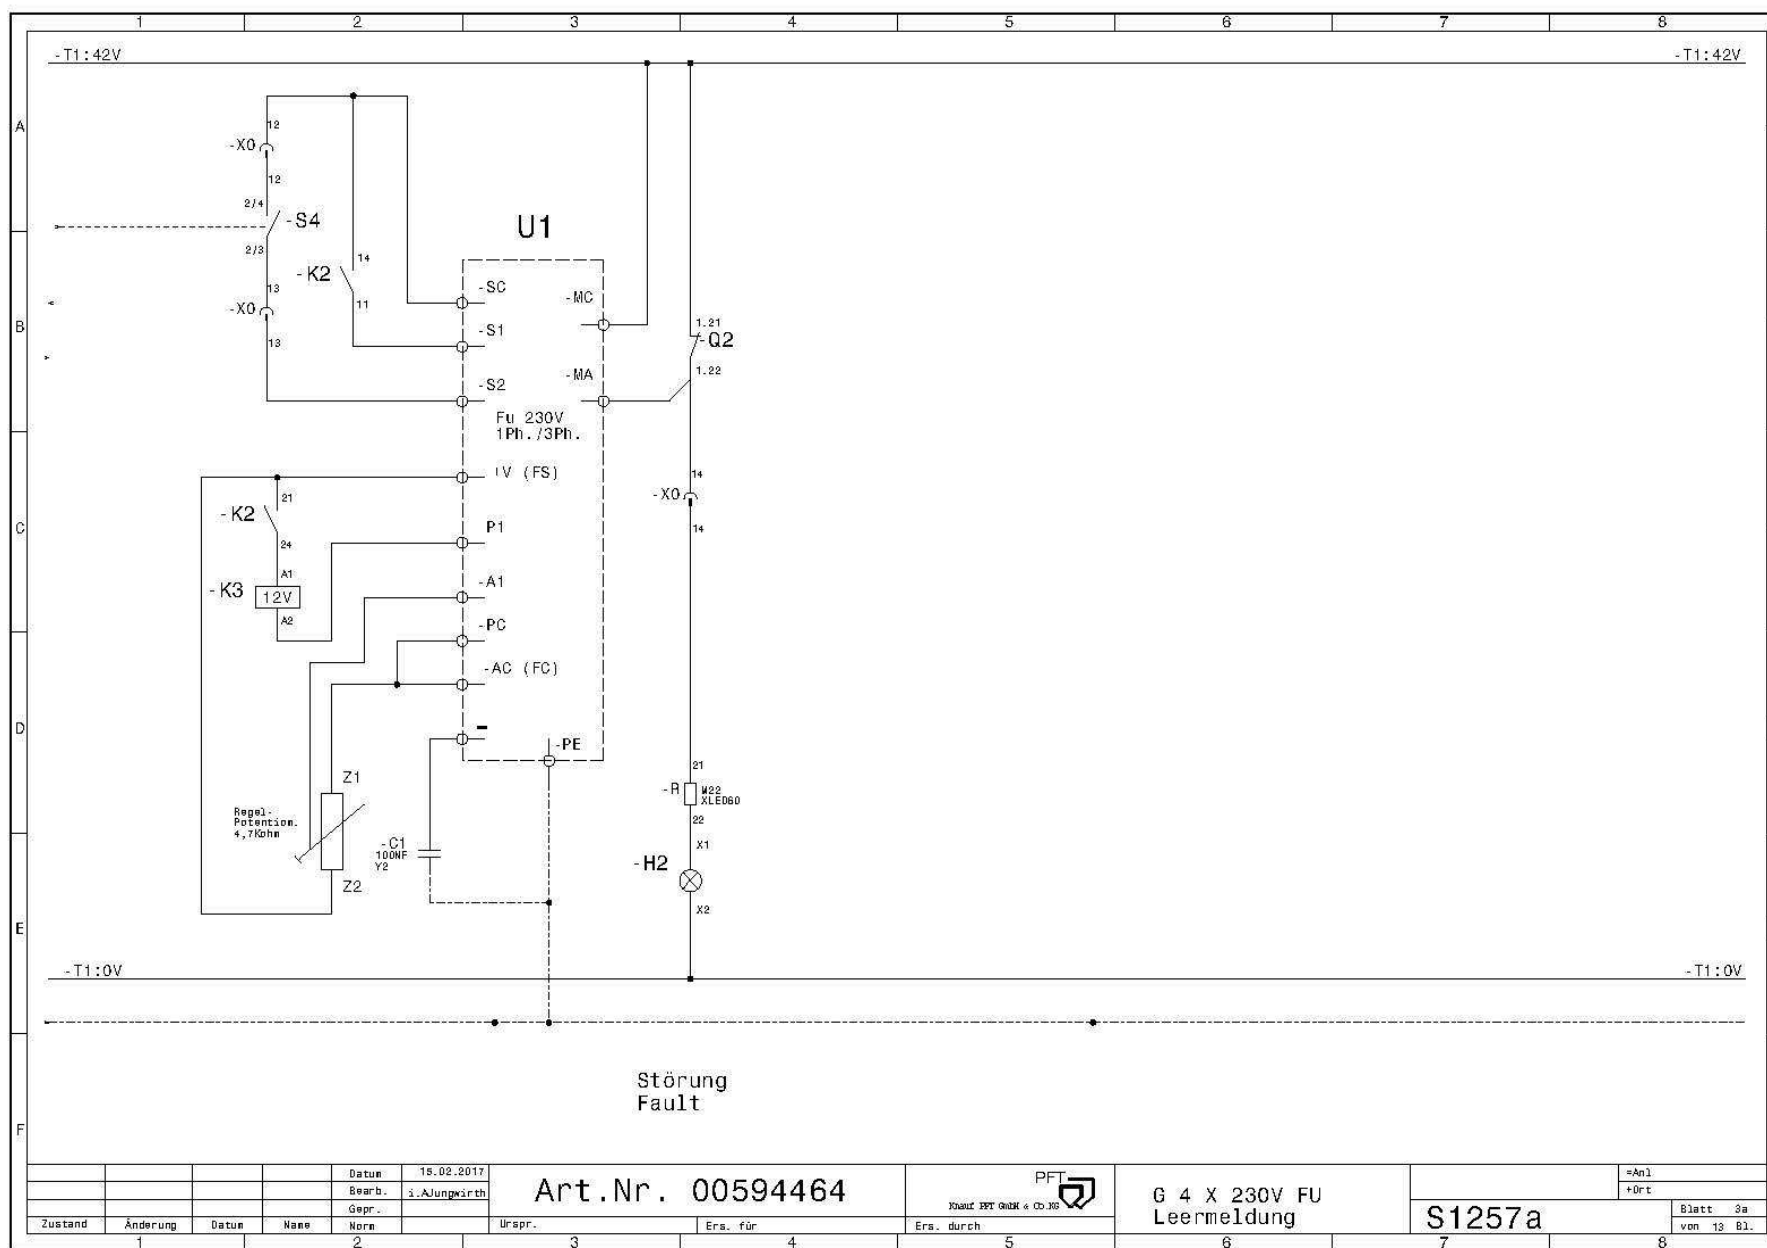

				Datum	19.02.2017	Art.Nr. 00594464		PFT		G 4 X 230V FU Leermeldung		S1257a		Anl. +Ort	
				Bearb.	1. A Jungwirth			Kontakt PFT GmbH & Co. KG						Blatt 3a	
				Gepr.		Urspr.		Ers. für		Ers. durch				von 13 Bl.	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm											
1															

